

### HAWK IP65 LED EMERGENCY SURFACE FITTING WITH PRO-DIFFUSER, 4000K

RHKM01040E-01: 10W MEDIUM, 330mm

RHKM01540E-01: 14W MEDIUM, 330mm

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.

! Electrical products can cause death or injury, or damage to property. If in any doubt about the installation or use of this product, consult a competent electrician

**Note:**

Product technical information and specification may change over time without prior notification. For the latest technical information please visit our web site [www.robust.com](http://www.robust.com) or [robustdirect.com](http://robustdirect.com)

-10°C < Ta < +35°C, 220V – 240V ~ 50/60Hz, Class I, IP65, Battery Warranty: 2 Years

Luminaire is non-dimmable.

Suitable for mounting on a normally flammable surface.

### Installation

1. Ensure mains supply is switched off before commencing work.
2. Ensure there is at least 100mm of free space around the luminaire location.
3. Loosen screws (Torx T15) and remove trim from the base.
4. Remove the screw from the LEDs plate. The plate is on a hinge, allow hinge to open to access base.
5. Drill cable entry and mounting holes in the base. If required use cable gland to ensure IP rating.
6. Mark appropriate fixing hole positions on wall, check location of buried cables, pipes and other building services before drilling.
7. Feed supply cables through cable entry hole and attach base to surface.
8. Connect AC power supply cable to the terminals of Swift connector. Brown/ Live Switched to LS, Brown/ Live Permanent to LP, Neutral/ Blue to N and Earth Green/ Yellow. Note: if "LS" terminal not connected, fitting works as non-maintained.
9. If required use cable clamp.
10. Refit LED plate, ensure that it is clipped onto the alignment pin and ensure that it is flat. Insert screws in the plate and trim.

Switch on supply: The green LED should come on indicating correct battery charge status. When supply to permanent live PL is lost, battery will operate fitting in emergency mode.

### Information for the Product user:

1. Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheelee bin symbol).
2. Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
3. This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain
4. The "crossed out wheelee bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local WEEE regulations

The Installation must be carried out by a qualified electrician

### HAWK IP65 LED-NOODARMATUUR MET PRO-DIFFUSER, 4000K

RHKM01040E-01: 10W MEDIUM, 330mm

RHKM01540E-01: 14W MEDIUM, 330mm

LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU ZE BIJ VOOR LATER.

! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen beschadigen. Als u twijfelt over de installatie of het gebruik van dit product, raadpleeg dan een erkende elektricien

**Opmerkingen:**

Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische gegevens naar onze website [www.robust.com](http://www.robust.com) of [robustdirect.com](http://robustdirect.com)

-10°C < Ta < +35°C, 220V – 240V ~ 50/60Hz, Class I, IP65, Batterij Garantie: 2 Jaar

Niet-dimbare armatuur

Geschikt voor montage op normal ontvlambaar oppervlakte

### Installatie

1. Zorg dat het lichtnet is uitgeschakeld voordat u begint te werken.
2. Zorg dat u minstens 100 mm vrije ruimte hebt rond de installatieplaats van de verlichtingsarmatuur.
3. Draai de schroeven los en verwijder de sierrand van de basis.
4. Verwijder de schroef uit de plaat van de LED. De plaat bevat een scharnier, doe deze open voor toegang tot de basis.
5. Boor een kabelingang en monteergaten in de basis. Gebruik indien nodig een kabelpakking om de IP-graad te waarborgen.
6. Markeer gepaste bevestigingspunten op de muur en ga na dat de boorgaten geen verborgen kabels, leidingen en andere voorzieningen van het gebouw kunnen beschadigen voordat u begint met boren.
7. Steek de stroomkabels door de kabelingang en bevestig de basis aan het oppervlak.
8. Sluit de AC-voedingskabel aan op de aansluitklemmen van de Swift-koppeling. Bruin/ Stroom geschakeld op LS, Bruin/ Stroom Permanent op LP, Neutral/ Blauw op N en Aarding Groen/ Geel. Opmerking: als de aansluitklem "LS" niet aangesloten is, werkt de verlichting als niet-zelfstandig.
9. Gebruik indien nodig een kabelklem.
10. Vervang de LED plaat, controleer of het is vast zit aan de uittijnings pin en dat het vlak, steek de schroef in de plaat en bevestig desiertrand aan de basis en plaats de schroeven.

Schakel de stroomvoorziening in:

De groene led moet gaan branden en geeft aan dat de batterij juist geladen is. Bij een onderbreking van de stroomvoorziening.

### Informatie voor de gebruiker van het product:

1. Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA, pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen).
2. Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch afval, een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
3. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu indien ze onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat ze gescheiden gehouden wordt van het normaal huishoudelijk afval en gerecycled wordt in het netwerk voor AEEA.
4. Het pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit apparaat niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar dat het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien

# ROBUS®

DE

## HAWK IP65 LED-NOTBELEUCHTUNG MIT PRO-DIFFUSOR, 4000K

RHKM01040E-01: 10W MITTEL, 330mm

RHKL02440E-01: 24W GROSS, 420mm

RHKM01540E-01: 14W MITTEL, 330mm

LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.

! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden verursachen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Installation oder des Gebrauchs konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker.

Hinweis:

Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite [www.robus.com](http://www.robus.com) oder [robusdirect.com](http://robusdirect.com) für aktuelle technische Informationen.

-10°C < UT < +35°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse I, IP65, Batterie-Garantie: 2 Jahre

Leuchte ist nicht dimmbar

Kann auf normal entflammaren Oberflächen montiert werden.

### Funktionsprüfungen

Die Notbeleuchtung muss gemäß den lokalen Vorschriften regelmäßig gewartet und geprüft werden: Hinweis: Aus Sicherheitsgründen sollte die Wartung stets bei Tageslicht durchgeführt werden. Der Wartungsplan sollte mindestens die folgenden Maßnahmen umfassen: Nach der Installation den Akku 24 Stunden lang aufladen, um eine maximale Aufladung zu gewährleisten; anschließend die Stromversorgung unterbrechen (max. 3 Stunden) und sicherstellen, dass die LEDs aufleuchten.

1. Täglich überprüfen, ob die LED-Ladestatusanzeige ordnungsgemäß funktioniert.
2. Einmal im Monat die Stromversorgung für kurze Zeit unterbrechen und die LED-Leuchten kontrollieren.
3. Einmal jährlich einen vollständigen Funktions- und Dauertest durchführen. Die Stromversorgung unterbrechen. Daraufhin sollten die LEDs aufleuchten und mind. 3 Stunden lang in Betrieb. bleiben: Falls die LEDs weniger als 3 Stunden lang aufleuchten, muss der Akku ausgetauscht werden.
4. Nach der Installation sämtliche Maßnahmen schriftlich festhalten und mit dem Wartungsbogen aufbewahren.
5. Den Wartungsbogen stets auf dem neuesten Stand halten (für Kontrollen durch die Feuerwehr bzw. entsprechend befugtes Personal).

Marktüberwachung:

LS Code der Energieeffizienz der Klasse C.

RHKM01040-LS; RHKM01540-LS

Trennen Sie die Treibereingangs- und -ausgangsverbindungen. Enternen sie LED-Pate

### Installation

1. Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Achten Sie darauf, dass rund um den Installationsbereich mindestens 100 mm Platz sind.
3. Draai de schroeven los en verwijder de sierrand van de basis (Torx T15).
4. Entfernen Sie die Schraube von der LED-Platine. Die Platine sitzt an einem Scharnier; öffnen Sie das Scharnier, um an die Bodenplatte zu gelangen.
5. Bohren Sie Kabeleingang und Montagelöcher in die Bodenplatte. Wenn nötig, verwenden Sie eine Kabelklemme, um die IP-Schutzklasse nicht zu beeinträchtigen.
6. Zeichnen Sie die passenden Löcher für die Montage an der Wand an; überprüfen Sie vor dem Bohren, dass Sie keine unter Putz liegenden Kabel, Rohre oder andere Leitungen beschädigen.
7. Führen Sie die Stromkabel durch den Kabeleingang und befestigen Sie die Bodenplatte an der vorgesehenen Stelle.
8. Verbinden Sie das Stromkabel mit den Anschlussklemmen des Schnellverbinders: Braun/Phase geschaltet an LS, braun/ständig spannungsführend an LP, blau/neutral an N und Erde/grün-gelb. Hinweis: Wenn "LS" nicht angeschlossen ist, funktioniert die Installation im Nicht-Wartungs-Modus.
9. Wenn nötig, verwenden Sie eine Kabelklemme.
10. Refit LED Plate, bitte stellen Sie sicher dass das Produkt flach und an den vorhergesehenen Stellen angebracht wird und befestigen Sie die Verkleidung mithilfe der Schrauben an der an der Bodenplatte. Stromversorgung einschalten: Das grüne LED-Licht zeigt den korrekten Batterieladestand an. Wenn der Strom im Dauerbetrieb ausfällt, betreibt die Batterie die Lampe im Notfallmodus.

### Informationen für den Benutzer:

1. Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
2. Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für. Elektronikaltgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie einen Ersatz besorgen, entsorgen.
3. Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind, falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird
4. Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses. Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss

Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden

# ROBUS®

FR

## LUMINAIRE DE SURFACE HAWK LED AVEC PRO-DIFFUSEUR, IP65, 4000K, DE SÉCURITÉ

RHKM01040E-01: 10W MEDIUM, 330mm

RHKL02440E-01: 24W GRAND, 420mm

RHKM01540E-01: 14W MEDIUM, 330mm

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.

Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. Si vous avez des doutes sur l'installation ou sur l'utilisation de ce produit, veuillez consulter un électricien compétent.

Remarque :

Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet [www.robus.com](http://www.robus.com) ou [robusdirect.com](http://robusdirect.com).

-10°C < Ta < +35°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Classe I, IP65, Batterie Garantie: 2 Ans

Ce luminaire est à intensité variable.

Convient à une installation sur une surface normalement inflammable.

### Installation

1. Assurez-vous que l'alimentation soit coupée avant de commencer.
2. Assurez-vous qu'il y ait au moins 100mm d'espace disponible autour du luminaire.
3. Desserrez les vis (Torx T15) et retirez la collerette de la base.
4. Retirez les vis de la plaque de LED. La plaque est sur une charnière, ouvrez la charnière pour accéder à la base.
5. Percez l'entrée du câble et les trous de montage dans la base. Si nécessaire, utilisez une presse-étoupe pour garantir l'indice de protection.
6. Indiquez sur le mur la position des futures fixations. Avant de percer, vérifiez l'emplacement des câbles dissimulés, des tuyaux, etc...
7. Faites passer les câbles dans le trou d'entrée et fixez la base à la surface.
8. Branchez l'alimentation en courant alternatif aux bornes du connecteur SWIFT. Marron/Phase commutée à LS, Marron/Phase permanente à LP, Neutre/Bleu à N et Vert/Jaune à la Terre. Remarque : si la borne LS n'est pas connectée, le luminaire fonctionne de manière non-permanente.
9. Si nécessaire, utilisez un serre-câble.
10. Remplacez la plaque de LED, assurez-vous qu'elle soit clippée à la broche d'alignement et que ce soit plat. Insérez les vis dans la plaque et la collerette.

Allumez l'alimentation : La LED verte indique l'état de charge correcte de la batterie. Quand l'alimentation à la phase permanente PL est perdue, la batterie se met en mode d'urgence.

### Test

Le luminaire de sécurité doit être inspecté et testé régulièrement en accord avec les codes de pratiques locaux. Remarque : pour des raisons de sécurité les tests doivent être effectués durant la journée. Le programme de test d'essai minimal recommandé est le suivant : Après installation, attendre 24 heures afin d'assurer une charge complète de la batterie, puis coupez l'alimentation : la durée de fonctionnement max est de 3h, vérifiez que les LED s'allument toujours.

1. Quotidiennement : Vérifiez que l'indicateur LED fonctionne.
2. Mensuellement : Coupez l'alimentation, sur une courte période de temps afin de vérifier la lumière des LED.
3. Annuellement : faites un test complet. Coupez l'alimentation, les LED vont s'allumer et devraient fonctionner pendant minimum 3 heures : les batteries doivent être remplacées quand elles ne peuvent pas supporter 3 heures de fonctionnement.
4. Complétez la fiche d'enregistrement et conservez-la dans le dossier maintenance.
5. Mettez à jour le fichier avec les tests suivants en cas d'inspection par un agent ou toute autre personne dûment autorisée.

Surveillance du Marché:

LS Code» d'efficacité énergétique de Classe C.

RHKM01040-LS; RHKM01540-LS

Déconnectez les connexions d'entrée et de sortie du conducteur. Retirer la plaque LED

### Informations pour l'utilisateur du produit :

1. Veuillez, s'il vous plait, noter l'importance de disposer des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d'une croix).
2. Veuillez tenir compte de l'importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l'achat du produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté n'importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
4. La "poubelle barrée d'une croix" présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié

## PLAFONJERA HAWK IP65 LED S PRO-DIFUZORJEM Z ZASILNIM 4000K

RHKM01040E-01: 10W SREDNJE VELIK, 330mm

RHKM01540E-01: 14W SREDNJE VELIK, 330mm

SL

**PRED MONTAŽO SKRBNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE NA VARNO MESTO, SAJ JIH BOSTE POZNEJEMORDA ŠE POTREBOVALI.**

**! Električne naprave lahko povzročijo telesne poškodbe, smrt in materialno škodo. Če dvomite o montaži, priklopu in uporabi tega proizvoda, se posvetujte s strokovnjakom za elektrotehniko.**

**Opomba:**

**Pridržujemo si pravico do sprememb proizvoda in tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila. Za najnovejše tehnične informacije obiščite našo spletno stran [www.robus.com](http://www.robus.com) ali [robusdirect.com](http://robusdirect.com).**

$-10^{\circ}\text{C} < T_{\text{del}} < +35^{\circ}\text{C}$ , 220V – 240V ~ 50/60Hz, Razred zaščite I, stopnja zaščite IP65, Garancija na baterijo: 2 leti  
Svetilka nima možnosti zatemnitve.

Primerna za montažo na normalno vnetljivo površino.

### Montaža

1. Pred začetkom namestitve mora biti napajanje izključeno.
2. Okrog mesta namestitve mora biti vsaj 100mm prostora
3. Odvijte vijake (Torx T15) in odstranite obrobo z baze.
4. Odstranite vijak s plošče s svetilkami LED. Plošča je na šarnirju; za dostop do baze šarnir odprite.
5. V bazo izvrtajte luknjo za kabel in montažne luknje. Po potrebi uporabite kabelske uvodnice, tako da zagotovite stopnjo zaščite IP.
6. Napeljite napajalne žice skozi odprtino in pritrдите ohišje svetilke na steno.
7. Povežite napajalne žice Fazo, Ničlo in Ozemljitev na vhode priključne
8. Priključite napajalni kabel AC na sponke konektorja Swift. Priključite rjavo (faza) žico na LS, rjavo (faza) žico neprekinjeno (permanent) na LP, modro (nevtralno) na N in zeleno/rumeno na zemljo. Pomni: Če ne priključite sponke LS, fitting ne deluje neprekinjeno
9. Po potrebi uporabite kabelsko sponko.
10. Namestite nazaj ploščo LED in jo vpnite.

Vklop napajanja: Zeleni LED indikator se mora prižgati, kar pomeni, da se baterija pravilno polni, prižgale se bodo vse LED diode v svetilki. V primeru, da je napajanje prekinjeno, bo baterija napajala svetilko v zasilnem načinu delovanja.

Nadzor Trga:

(LS) Šifra svetlobnega vira z energijsko učinkovitostjo razreda C.

RHKM01040-LS; RHKM01540-LS

Odklopite vhodne in izhodne povezave gonilnika. Odstrani led ploščo

### Testing

Zasilna razsvetljava mora biti pregledana in testirana v skladu z lokalnimi predpisi. Opomba: zaradi varnosti je priporočeno teste izvajati podnevi oz. v času dnevnih svetlobe. Minimalni priporočeni urnik testiranja je sledeč: Po namestitvi počakajte 24 ur, da se baterija napolni do konca, nato pa prekinite napajanje; maksimalni čas delovanja je 3 ure, preverite, če LED diode še svetijo.

1. Dnevno preverite, da LED indikator polnjenja deluje pravilno.
2. Na 1 mesec prekinite napajanje za kratek čas in preverite delovanje LED diod.
3. Na 12 mesecev naredite test celotne dolžine delovanja. Prekinite napajanje, LED diode bodo svetile, kar mora trajati minimalno 3 ure: baterije morate zamenjati, ko ne morejo več napajati delovanja svetilke 3 ure.
4. Izpolnite evidenco testov ob namestitvi in jo shranite v servisno knjižico.
5. Posodablajte evidenco z novimi podatki o preizkusih zaradi pregleda s strani požarnega inšpektorja ali druge pooblaščen osebe.

### Informacije za uporabnika:

1. Upoštevajte predpise o odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme – proizvoda ni dovoljeno odstraniti med gospodinske odpadke (OEEO s simbolom: prekrizanim zabojnikom za odpadke na kolesih).
2. Prispevajte k varovanju okolja in omogočite reciklažo proizvoda – po koncu njegove življenjske dobe ga predajte pristojnemu zbirnemu centru za odpadke ali vrnite trgovcu, pri katerem ste ga kupili.
3. Ta oprema lahko vsebuje snovi, ki so v primeru malomarnega ravnanja nevarne za zdravje in okolje. Pomembno je, da proizvod ločite od drugih gospodinskih odpadkov in ga predate v reciklažo (OEEO).
4. Simbol »prekrizani zabojnik za odpadke na kolesih« na proizvodu pomeni, da tega proizvoda ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinske odpadke,

**Installation and Maintenance Record:**

**Installatie en onderhoud Record:**

Installer \_\_\_\_\_

Installateur \_\_\_\_\_







Installation Type \_\_\_\_\_

Installatie Type \_\_\_\_\_

Installation test duration & Date \_\_\_\_\_

Installatie testduur & Date \_\_\_\_\_

Month Maand	Test	1 <sup>st</sup> Year 1 <sup>st</sup> Jaar		2 <sup>st</sup> Year 2 <sup>st</sup> Jaar		3 <sup>st</sup> Year 3 <sup>st</sup> Jaar		4 <sup>st</sup> Year 4 <sup>st</sup> Jaar		5 <sup>st</sup> Year 5 <sup>st</sup> Jaar	
		Signed Tekende	Date	Signed Tekende	Date	Signed Tekende	Date	Signed Tekende	Date	Signed Tekende	Date
1	Short										
2	Short										
3	Short										
4	Short										
5	Short										
6	Short										
7	Short										
8	Short										
9	Short										
10	Short										
11	Short										
12	Short										
	3Hr.										

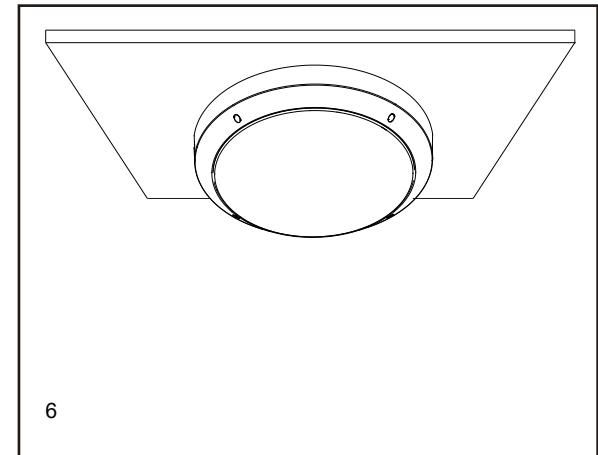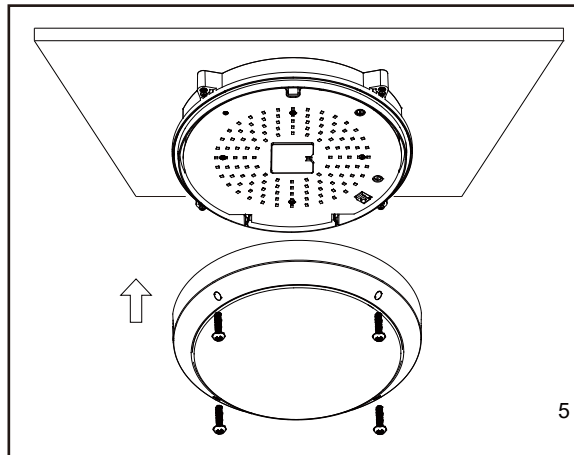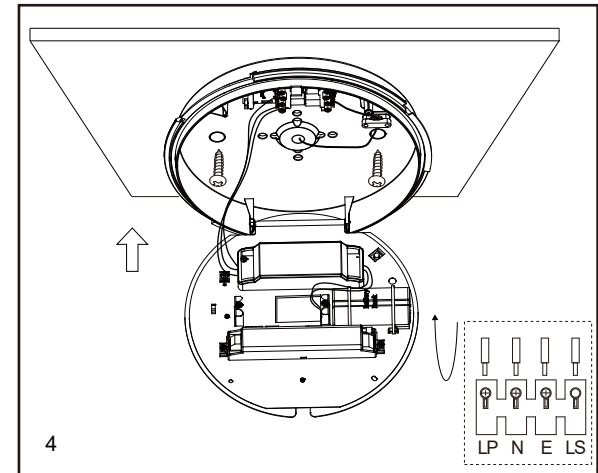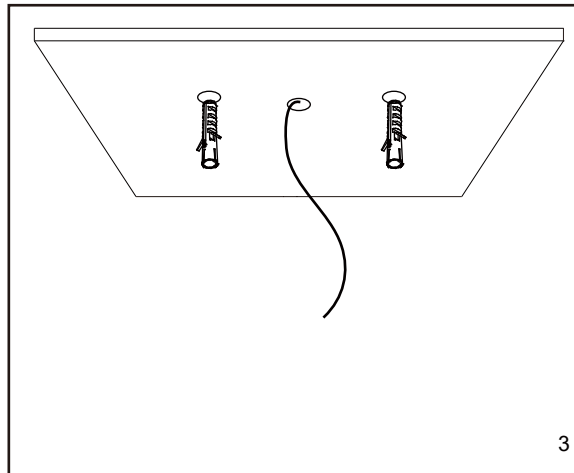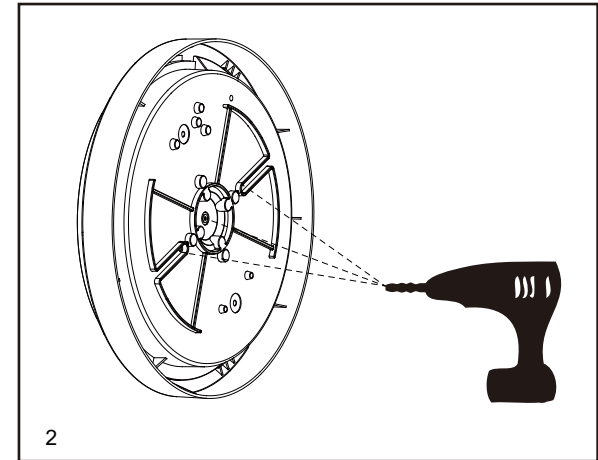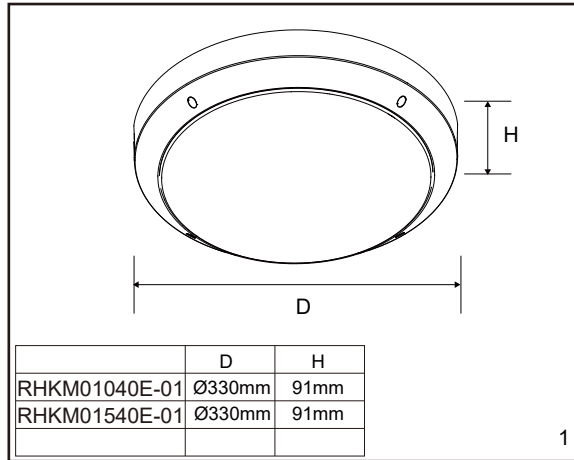

**IT: AVVERTENZA** – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l'apparecchio. In caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente. Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.

**EST: HOIATUS!** Elektritooted võivad põhjustada surma, raskaid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne tööd alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.

**SLK: UPOZORNENIE** - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj

**CE** **UKCA**

L.E.D lighting & Electrical Distribution Group UC  
 IRE: Nangor Road, Dublin 12, D12 E7VP, Ireland  
 UK: Bracknell Enterprise & Innovation Hub, Ocean House, 12th Floor, The Ring, Bracknell, Berkshire RG12 1AX, UK

Tel: +353 1 7099000  
 Fax: +353 1 7099060  
 Email: info@robus.com  
 Website: www.robus.com

